


PLANTA ESTRUCTURAL PRIMER PISO

ESCALA : 1 : 75

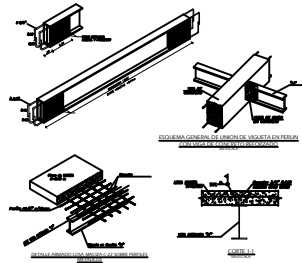


DETALE DE ANCLAJE DE BARRAS A VIGA DE CONCRETO



SEÑAL MÍNIMA

SEÑAL MÍNIMA DE SOLICITACION DE FLEJO	
PROFUNDIDAD DE ANCLAJE DE BARRAS EN VIGA	100 mm
PROFUNDIDAD DE ANCLAJE DE BARRAS EN PARED	100 mm
PROFUNDIDAD DE ANCLAJE DE BARRAS EN LOSA	100 mm
PROFUNDIDAD DE ANCLAJE DE BARRAS EN COLUMNAS	100 mm
PROFUNDIDAD DE ANCLAJE DE BARRAS EN PISO	100 mm
PROFUNDIDAD DE ANCLAJE DE BARRAS EN ESCALERA	100 mm
PROFUNDIDAD DE ANCLAJE DE BARRAS EN TORRE	100 mm
PROFUNDIDAD DE ANCLAJE DE BARRAS EN TORRE	100 mm

Elaborado por: ING. GERARDO DULCE FIGUEROA



TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA CAP REAL 92 M3
SIN ESCALA

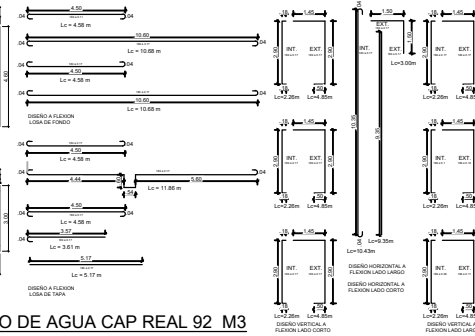

<p>ING. GERARDO DULCE FIGUEROA INGENIERO CIVIL</p>	<p>PROYECTO: CENTRO DE SALUD LIMBINGO DE ANANCO MUNICIPALIDAD DE ANANCO</p>
	<p>CLIENTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.</p>
<p>PROFESIONISTA: [Firma]</p>	<p>ESCALA: 1:75</p>
<p>DAMA DE COMERCIO # 911 TULESIANO 011863</p>	<p>FECHA: JUNIO - 2021</p>
<p>ING. GERARDO DULCE FIGUEROA NAT 060 CAJACA 761-001</p>	<p>PLANTA: 2</p>
<p>PROFESIONISTA: [Firma]</p>	<p>INGENIERO: [Firma]</p>